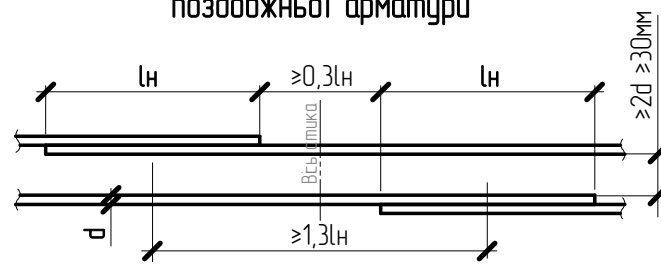


Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка елементу	Вироби арматурні				
	Арматура класу				Всього
	A240C		A400C		
	ДСТУ 3760:2006		ДСТУ 3760:2006		
	Ø8	Всього	Ø16	Всього	
Бм1	357.5	357.5	1778.4	1778.4	2135.9

Схема стикування
поздовжньої арматури

Діаметр арматури d, мм	Довжина перепуска Ln, мм
16	909

Відомість деталей

Поз.	Ескіз				
	Форма	A	B	C	R
1		2475	410		
3		890	630		
4		1040	330		

Специфікація арматурних і закладних деталей

* – див. відомість деталей, ** – витрати дані в позанних метрах з урахуванням перепуска

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт	Маса од., кг	Примітка
Деталі					
1 *	ДСТУ 3760:2006	Ø16 A400C L= 5280	143	8.4	
2 **	ДСТУ 3760:2006	Ø16 A400C Lзаг	365	1.578	п.м.
3 *	ДСТУ 3760:2006	Ø8 A240C L= 3095	143	1.3	
4 *	ДСТУ 3760:2006	Ø8 A240C L= 2795	143	1.2	
Матеріали					
Бм1.1		Бетон C20/25 F150 W6	20.01	м³	

1. З'єднання стержнів арматури А 400С по довжині виконується з перепуском.
В одному розрізі дозволяється стиківка не більше 50% стрижнів.

2. Виробництво, приймання і контроль якості арматурних і бетонних робіт виконувати відповідно СНІП 3.03.01 - 87.

3. Захисний шар бетону 35 мм.

1506-00-КБ1

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Підпірні стінки.		
ГІП						Р	3	
Перевірів						Балка Бм1.1. Схема армування.		
Розробив								
Н. контр.								