ПЛАН
(1 : 50)

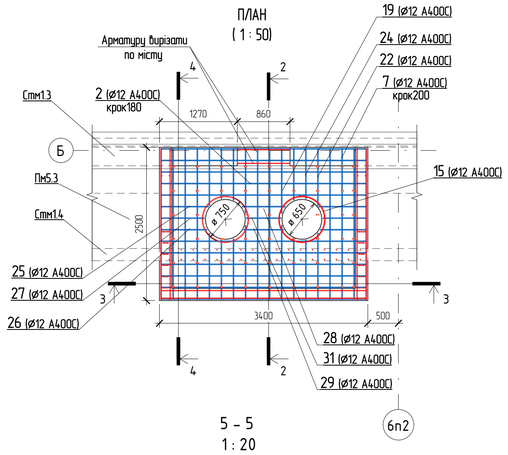

1 – 1
1 : 20

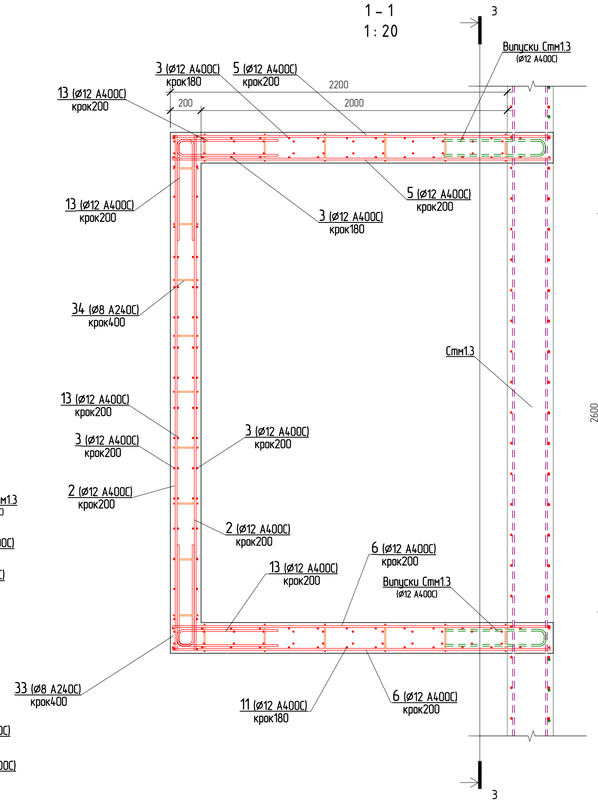

2 – 2
1 : 20

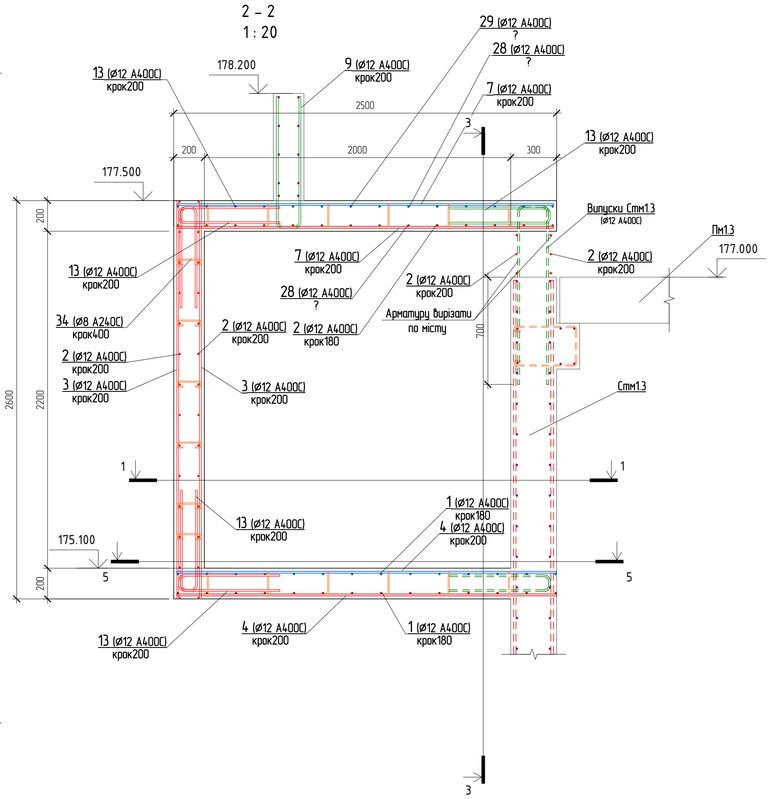

5 – 5
1 : 20

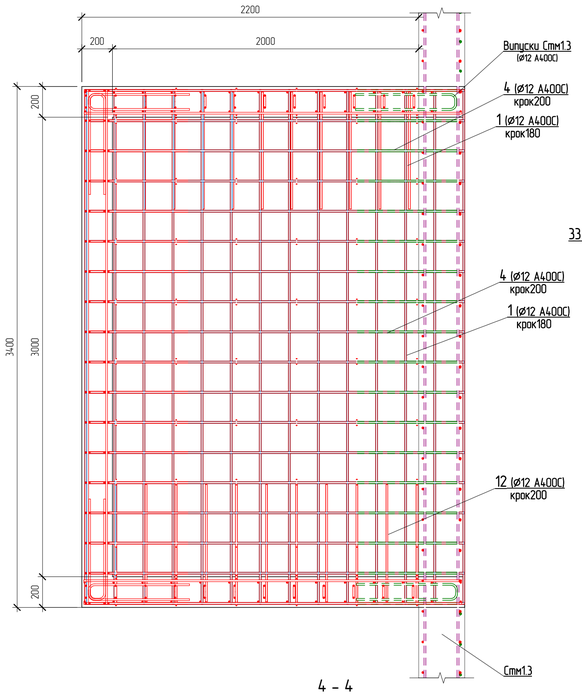

поз. 15

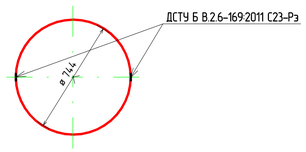

3 – 3
1 : 20

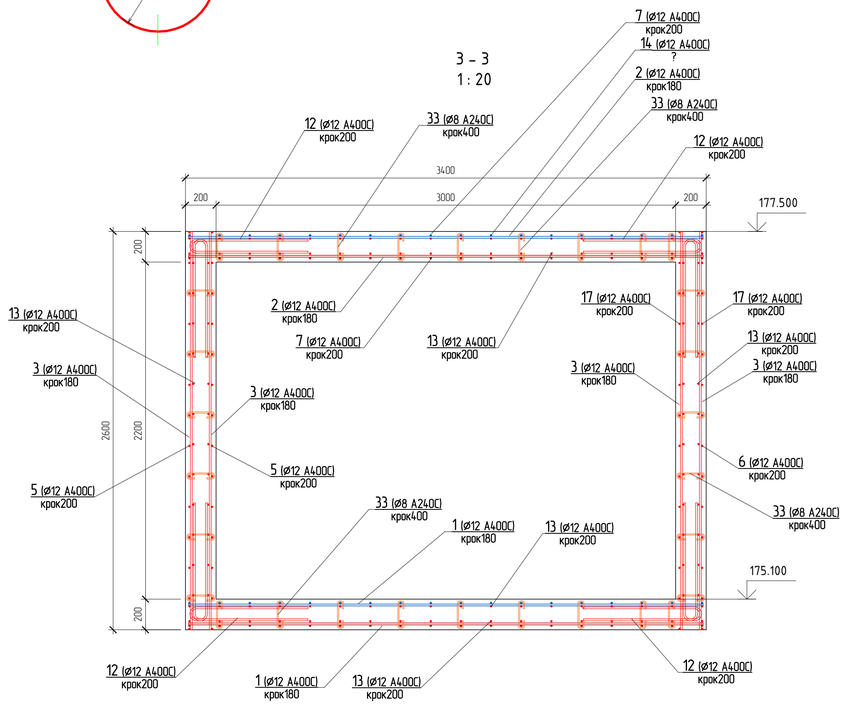

4 – 4
1 : 20

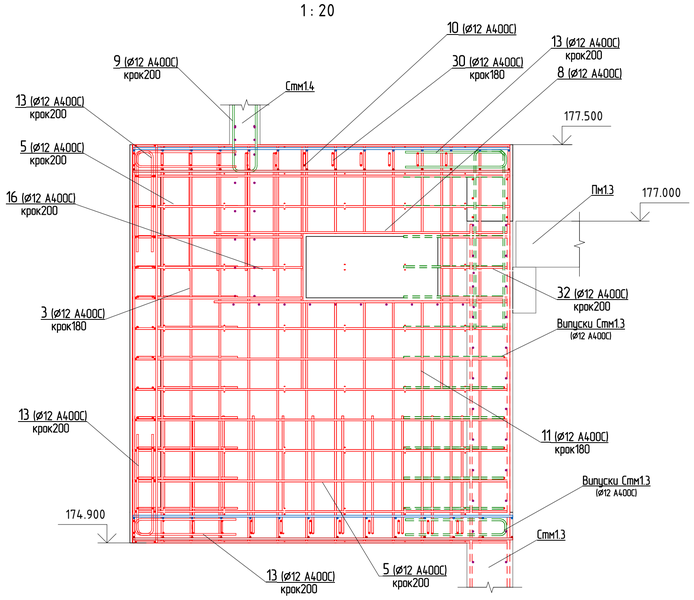

Специфікація арматурних і закладних деталей

* – див. відомість деталей, ** – витрати дані в погонних метрах з урахуванням перепуска

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт	Маса од., кг	Примітка
		Деталі			
	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 3360	84	3	
3	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 2600	72	2.4	
4	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 2480	36	2.3	
5	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 2465	22	2.2	
6	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 2465	22	2.2	
7	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 2460	20	2.2	
8	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1930	8	1.8	
9 *	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1825	17	1.7	
10	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1580	8	1.5	
11	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1580	20	1.5	
12 *	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1575	86	1.4	
13 *	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1375	138	1.3	
14	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1205	4	1.1	
15	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1180	8	1.1	
16	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1115	6	0.99	
17	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1115	6	1	
18	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1080	4	0.96	
19	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 1055	4	0.94	
20	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 985	4	0.88	
21	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 965	4	0.86	
22	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 930	4	0.83	
23	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 835	4	0.75	
24	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 815	4	0.73	
25	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 780	4	0.7	
26	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 755	4	0.67	
27	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 710	4	0.64	
28	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 700	2	0.63	
29	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 650	2	0.58	
30	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 580	20	0.52	
31	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 560	2	0.5	
32	ДСТУ 3760:2006	Ø12 А400С L= 450	12	0.4	
33 *	ДСТУ 3760:2006	Ø8 А240С L= 305	180	0.13	
34 *	ДСТУ 3760:2006	Ø8 А240С L= 265	54	0.11	
		Матеріали			
КМРм1		Бетон С20/25 F150 W6	6.64	$м^3$	

Відомість деталей

Поз.	Эскіз				
	Форма	A	B	C	R
9	a R b	860	160		
12	a R b	770	90		
13	a R b	660	110		
33	a c b	50	50	180	
34	a c b	40	40	160	

Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка елементу	Вироби арматурні				
	Арматура класу				Всього
	А240С		А400С		
	ДСТУ 3760:2006		ДСТУ 3760:2006		
	Ø8	Всього	Ø12	Всього	
КМРм1	29.34	29.34	1109.1	1109.1	1138.44

1. Виробництво, приймання і контроль якості арматурних і бетонних робіт виконувати відповідно СНіП 3.03.01 - 87.
2. Захисний шар бетону 35 мм.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	1506-00-КБ1			
ГІП						Підпірні стінки.	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	38	
Перевірив						Камера КМРм1. Схема армування.			
Розробив									

ПОГОДЖЕНО

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат

11.09.2017 16:40:21