
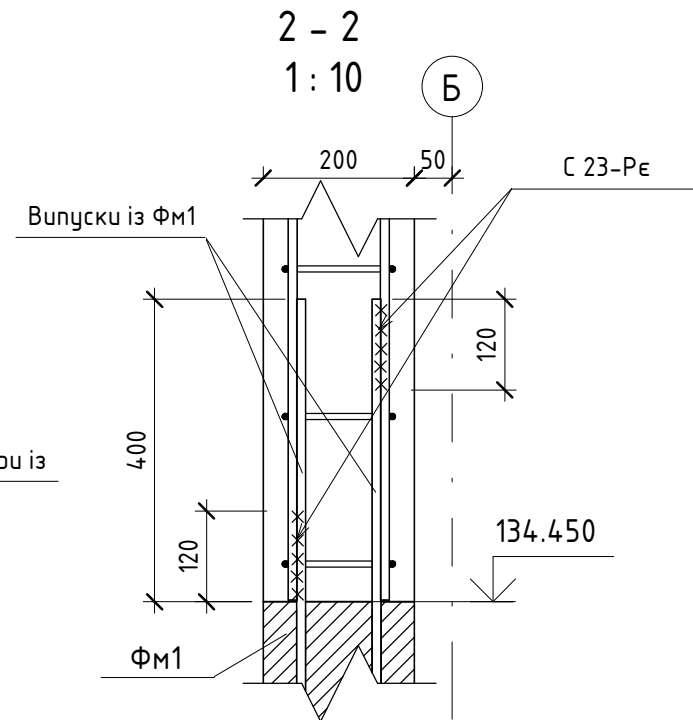
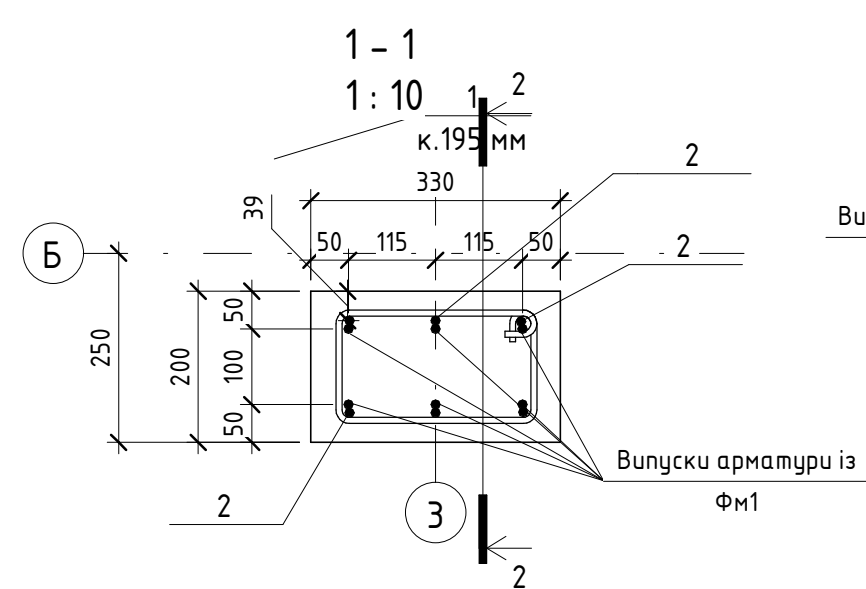


ФАСАД
М 1:20

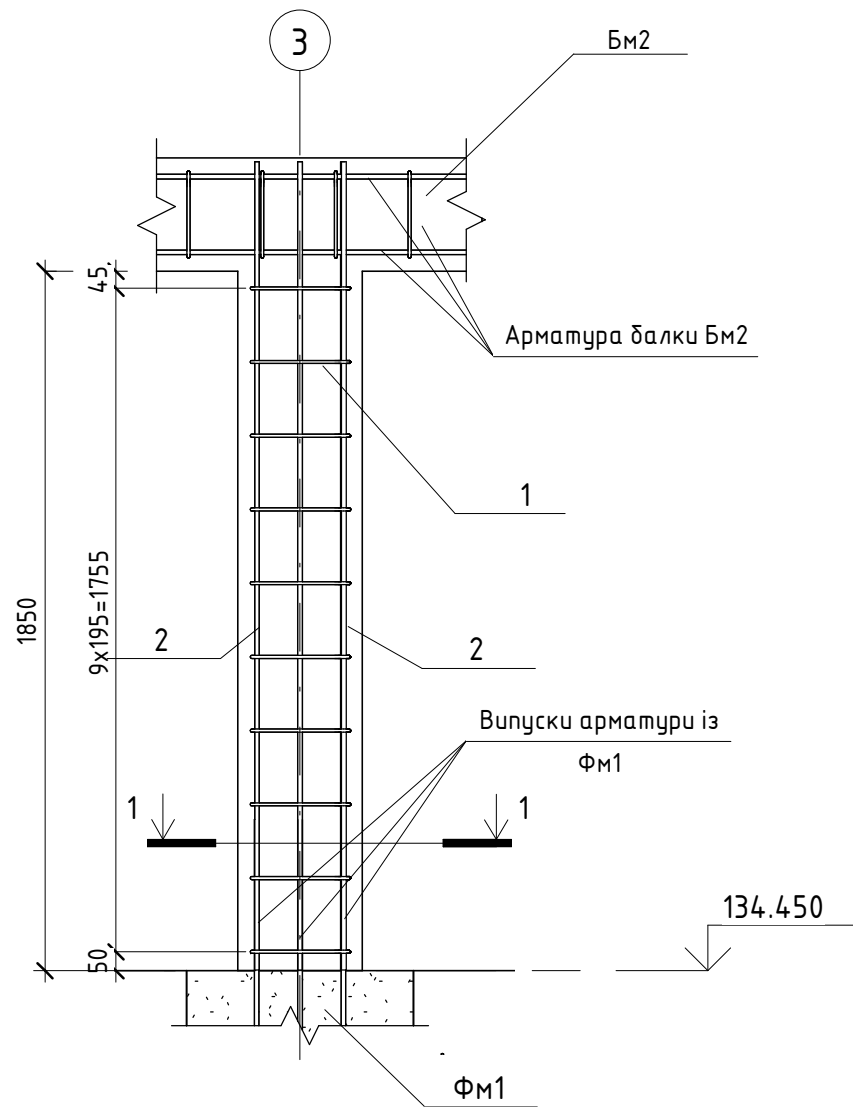

Специфікація арматури колони Км1

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Приміт-ки, кг
1	ДСТУ 3760:2006	Ø8 A240C L= 889	10	0.35
2	ДСТУ 3760:2006	Ø12 A400C L= 2138	6	1.90
Матеріали				
Бетон важкий С20/25,W6,F200			0.15	м3

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
1	

Відомість витрат сталі Км1, кг

Марка елементу	Вироби арматурні				
	Арматура класу				Всього
	A240C		A400C		
	ДСТУ 3760:2006		ДСТУ 3760:2006		
	Ø8	Всього	Ø12	Всього	
Км1	3.51	3.51	11.39	11.39	14.90

- Колона Км1 влаштовується на фундаментах Фм1(10 шт). Розташування колон Км1 приведено на кресленні 1502-01-КБ, арк. 2.
- З'єднання стержнів арматури поз. 2 з випусками із фундаменту Фм1 виконується зваркою С 23-Рє по ДСТУ Б В.2.6-169:2011. В одному розрізі дозволяється стиківка не більше 50% стрижнів.
- Виробництво, приймання і контроль якості арматурних і бетонних робіт виконувати відповідно СНіП 3.03.01 - 87.

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата				
ГП						Головна будівля для утримання погोलів'я з виробничим цехом		Стадія	Аркуш
Перевірів						Головна будівля для утримання погोलів'я. Колона Км1. Схема армування.		Р	10
Розробив									Аркушів